



Lieferwerk:


FBB - Werk Hinwil

Prüfstelle: Consultest AG

Walzasphalt - Deklaration 2018 AC RAIL 22

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	1174
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	160/220			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	5.4	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabe bitumen	B300			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	103	>90 MW / >70 E W		
- Penetration: max. [$1/10$ mm]				
- Erweichungspunkt R+K: min.				
- Erweichungspunkt R+K: max.				
- Elastische Rückstellung [%]				
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	-			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	35 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	65 M-%			
Mineralkategorie	C50/30	C50/30		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	30	20 - 40%		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145°C			
- Raumdichte kg/m^3	~ 2435			
- Rohdichte kg/m^3	~ 2483			
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%	1.9	0.5...2.5		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	87.1	---		
- Stabilität S kN	9.2	≥ 5.0		
- Fließen F, mm	3.5	1.5...3.5		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	96.0	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100			
	31.5 [M-%] 100			
	22.4 [M-%] 99	-9/+5		
	16.0 [M-%] 88			
	11.2 [M-%] 77	± 9		
	8.0 [M-%] 67			
	5.6 [M-%] 57			
	4.0 [M-%] 49			
	2.0 [M-%] 35	± 7		
	1.0 [M-%] 26	± 5		
	0.5 [M-%] 20			
	0.25 [M-%] 15			
	0.125 [M-%] 12			
	0.063 [M-%] 10.0	± 3		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	0051-14-21	ja
gültig bis:	Juni 2019	
Konformitätserklärung		ja

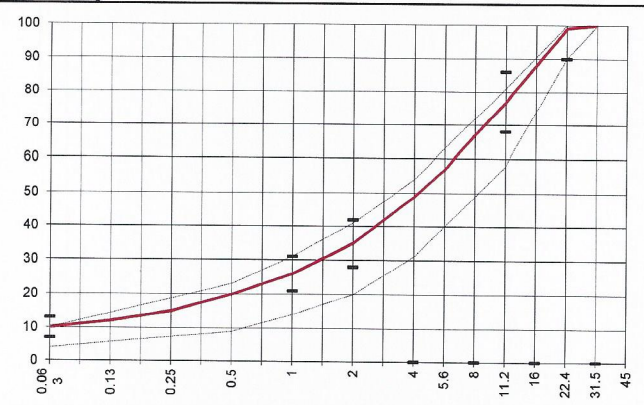

Datum: 15.01.2018
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

FBB
 Frischbeton- + Baustoff AG
 Hinwil
 Postfach 3494 Birmensdorf ZH

Datum: 15.01.2018
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Ohringen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer