



Lieferwerk:

FBB - Werk Hinwil


Prüfstelle: CONSULTEST AG

Walzasphalt - Deklaration 2018 AC T 16 H

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	1621
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 25-55/65 (CH-E)			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.9	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	PmB 25-55/65 (CH-E)			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/_{10}$ mm]	20			
- Penetration: max. [$1/_{10}$ mm]	50			
- Erweichungspunkt R+K: min.	60			
- Erweichungspunkt R+K: max.	80			
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 50			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	-			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	34 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	66 M-%			
Mineralkategorie	C70/10	C70/10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	30	20 - 40%		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte kg/m^3	~ 2385			
- Rohdichte kg/m^3	~ 2500			
- Hohlraumgehalt V_m , Vol-%	4.6	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	71	---		
- Stabilität S kN	14.5	---		
- Fliesen F, mm	2.5	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinnentest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	2.78	$\leq 7.5\%$		
Wasserempfindlichkeit %	93	$\geq 70\%$		

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	0102-18-17	ja
gültig bis:	Oktober 2023	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]		Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100		
	31.5	100		
	22.4	100		
	16.0	98	-9/+5	
	11.2	82		
	8.0	70	± 9	
	5.6	59		
	4.0	50		
	2.0	34	± 7	
	1.0	24	± 5	
	0.5	17		
	0.25	12		
	0.125	9		
	0.063	7.0	± 3	

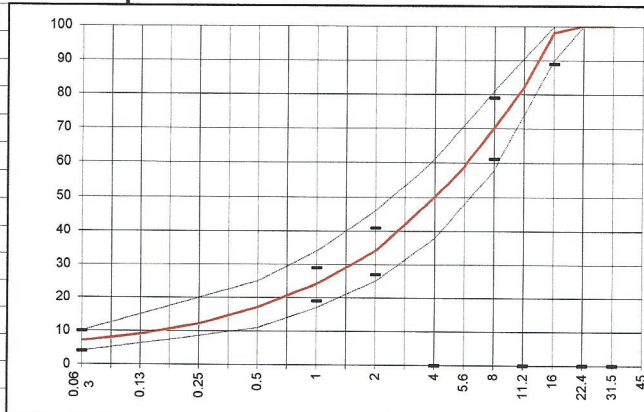

Datum: 7.11.2018
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

FBB
 Frischbeton + Baustoff AG
 Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 05.11.2018
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Ohringen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer

9. Wj